1- ÂMBITO DE APLICAÇÃO

Esta padronização se aplica a caixa destinada a alojar os barramentos de distribuição chaves seccionadoras com fusíveis ou disjuntores, com a finalidade de seccionar os condutores do ramal de entrada, das concessionárias de energia CPFL Paulista, CPFL Piratininga, CPFL Santa Cruz e CPFL Jaguariúna (CPFL Jaguarí, CPFL Mococa, CPFL Leste Paulista e CPFL Sul Paulista). .

2 - DESENHO DO MATERIAL

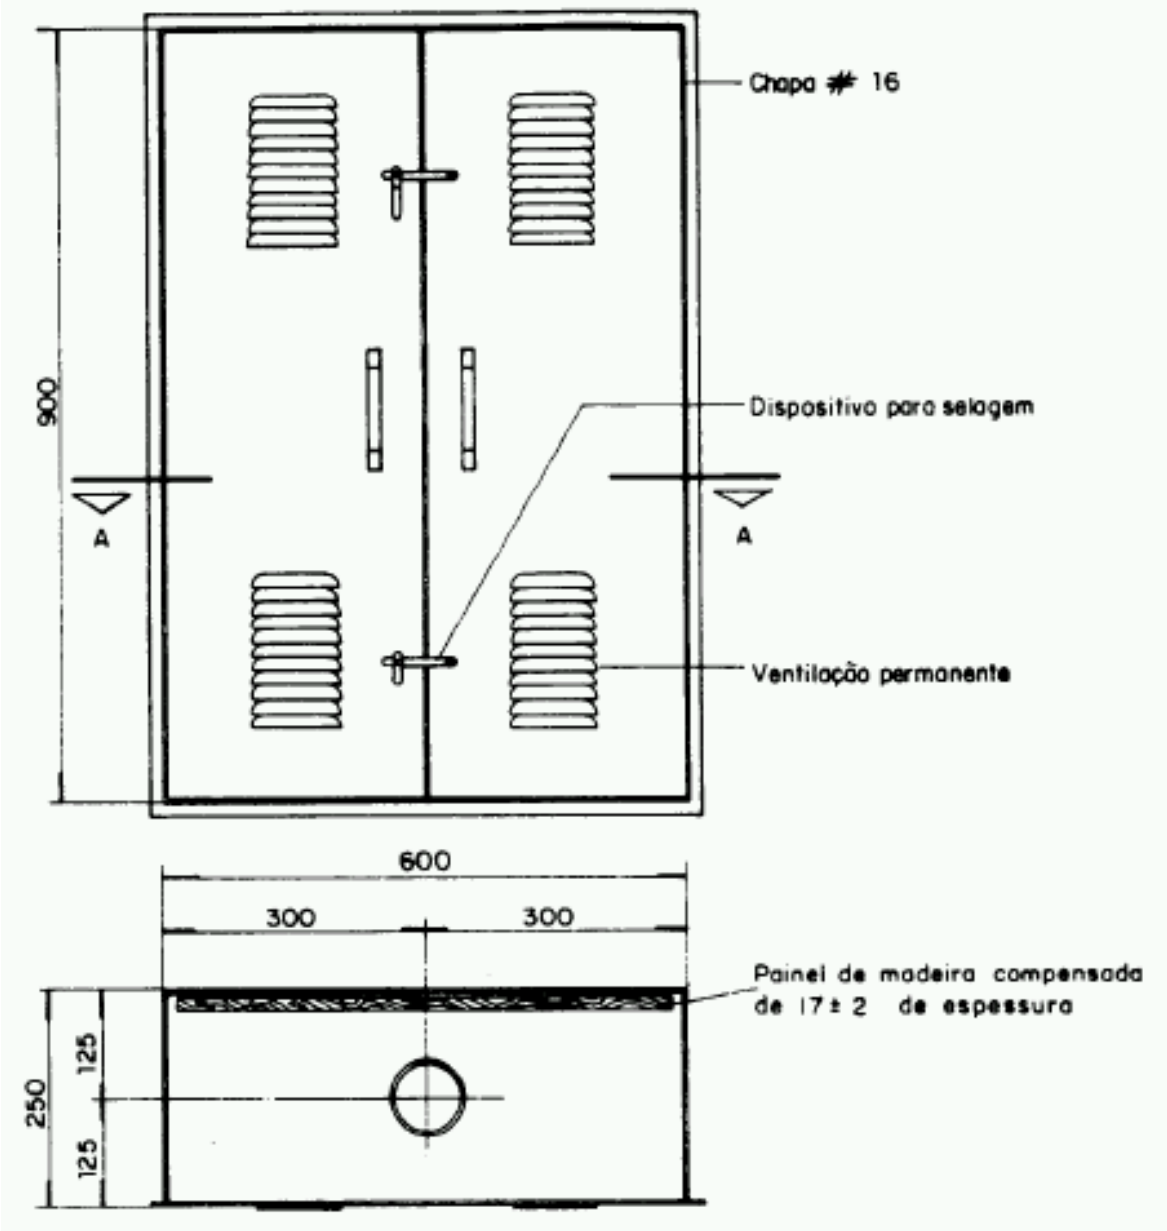

IMPRESSÃO NÃO CONTROLADA

NOTA:
Portas sem viseiras, com trinco e dispositivo para selagem

3 - CARACTERÍSTICAS GERAIS

3.1 - Conforme desenhos acima e Especificação Técnica CPFL número GED 2704 - Caixas de Medição e Proteção Metálicas.

4 - MATERIAL

4.1 - Caixa: Chapa de aço nº 16 MSG (1,52 mm) mínimo, resina poliester reforçada com fibra de vidro com 3 mm (mínimo) de espessura, alumínio ou aço inoxidável.

4.2 - Portas: Chapa de aço nº 16 MSG (1,52 mm) mínimo, resina poliester com fibra de vidro com 3 mm (mínimo) de espessura ou aço inoxidável.

4.3 - Suportes de fixação: Madeira de compensado laminado com espessura de 17 ± 2 mm, com tratamento anti-cupim.

4.4 - Fixação da porta interna: dobradiça metálica resistente a corrosão e inviolável.

5 - ACABAMENTO

5.1 - Caixa em chapa de aço: Zincado a quente ou pintado na cor cinza claro.

5.2 - Caixa em resina poliester: Pintado na cor cinza claro.

6 - IDENTIFICAÇÃO

Deve ser gravado em relevo, ou de forma legível e indelével, na tampa, o nome ou marca do fabricante, mês e ano de fabricação.

7 - REGISTRO DE REVISÃO

Este documento foi revisado com a colaboração dos seguintes profissionais das empresas da CPFL Energia:

Empresa	Colaborador
CPFL Paulista	Antonio Carlos de Almeida Cannabrava
CPFL Piratininga	Antonio Carlos de Almeida Cannabrava

IMPRESSÃO NÃO CONTROLADA

CPFL Santa Cruz	Antonio Carlos de Almeida Cannabrava
CPFL Jaguariúna	Antonio Carlos de Almeida Cannabrava

Alterações efetuadas:

Versão anterior	Data da versão anterior	Alterações em relação à versão anterior
1.0	02/07/2003	Unificação deste padrão técnico para a CPFL Paulista, CPFL Piratininga, CPFL Santa Cruz e CPFL Jaguariúna (CPFL Mococa, CPFL Jaguarí, CPFL Leste Paulista e CPFL Sul Paulista).

IMPRESSÃO NÃO CONTROLADA